



D
F
I

$$z \quad 2x$$


— RH

- VŠETKY ROZMERY VYPĺVAJÚCE Z POD PRED VÝROBU A ZAPOČÍTANÍ PRÁČ PREMERANÝ NA STAVBE
- ROZDELY ZISTENÉ NA STAVBE OPÍSAJÚ POKYD JE NÚTNE V TECHNICKOM RIŠENÍ ODSÚHLASIŠ S PROJEKTANTOM
- A. AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIU
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIŠENIA PRED REALIZÁCIU PRÁČ ODSÚHLASIŠ S PROJEKTANTOM PRÍSL. PROFESIE, VŤATANE AUTORA STAVBY
- DODRŽIAVAT VŠETKY PLATNÉ NORMY
- DOKUMENTÁCIA STUPNE - PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA VŤATANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBU A REALIZÁCIU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI A AUTOROVI STAVBY


NAPÁJANIE: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S
3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S
1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S

PROTOKOL STN 33 2000-5-51:
 Protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredia schválený odbornou komisiou je súčasťou projektu.
 Krytie všetkých prvkov a zariadení musí vyhovovať určeným vonkajším vplyvom a prostrediu v mieste inštalácie

411 OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČASTÍ:
411.1 Ochrana malým napätím SELV

412 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORM. PREVÁDZK
412.1 Ochrana izolovaním živých častí
412.2 Ochrana krytmi alebo prepážkami

413.1 Ochrana samočinným odpojením od zdroja napájania

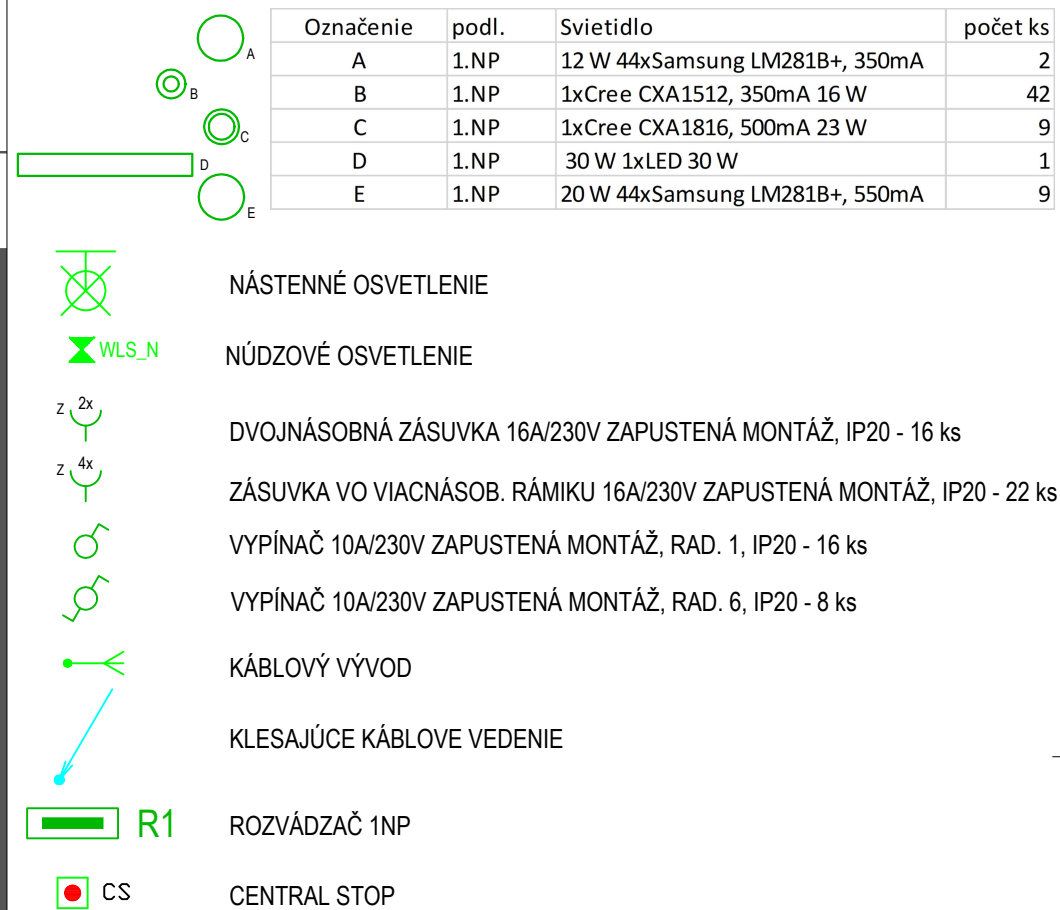

413.1 Ochrana samočinným odojením od zdroja napájania